


Eccessi termici estivi- 2022

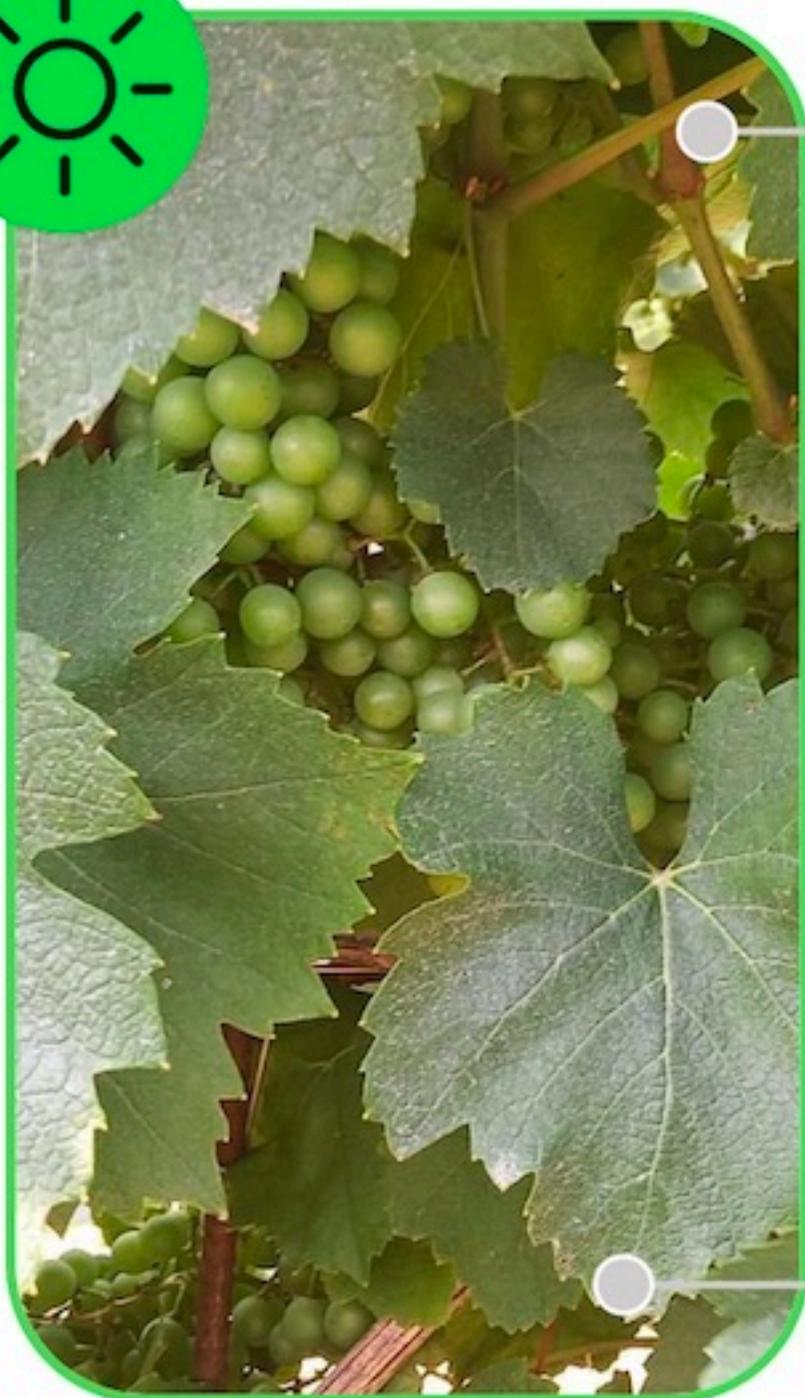

Attivazione

2022

Erogazione pulsata

Temperatura	Attivazione	Pausa
$33 < T < 34^{\circ}\text{C}$	30"	6 min
$34 < T < 35^{\circ}\text{C}$	30"	4 min
$T > 35^{\circ}\text{C}$	30"	2 min

- Riduzione consumi stimata 60%
- Valutazione di temperatura acino

Spegnimento